




~~実機~~  
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW40NS041-6.0

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	自吸式ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-400NS	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 40 × φ 40 mm	動力	3 相      2 P      0.4 kW      60 Hz	

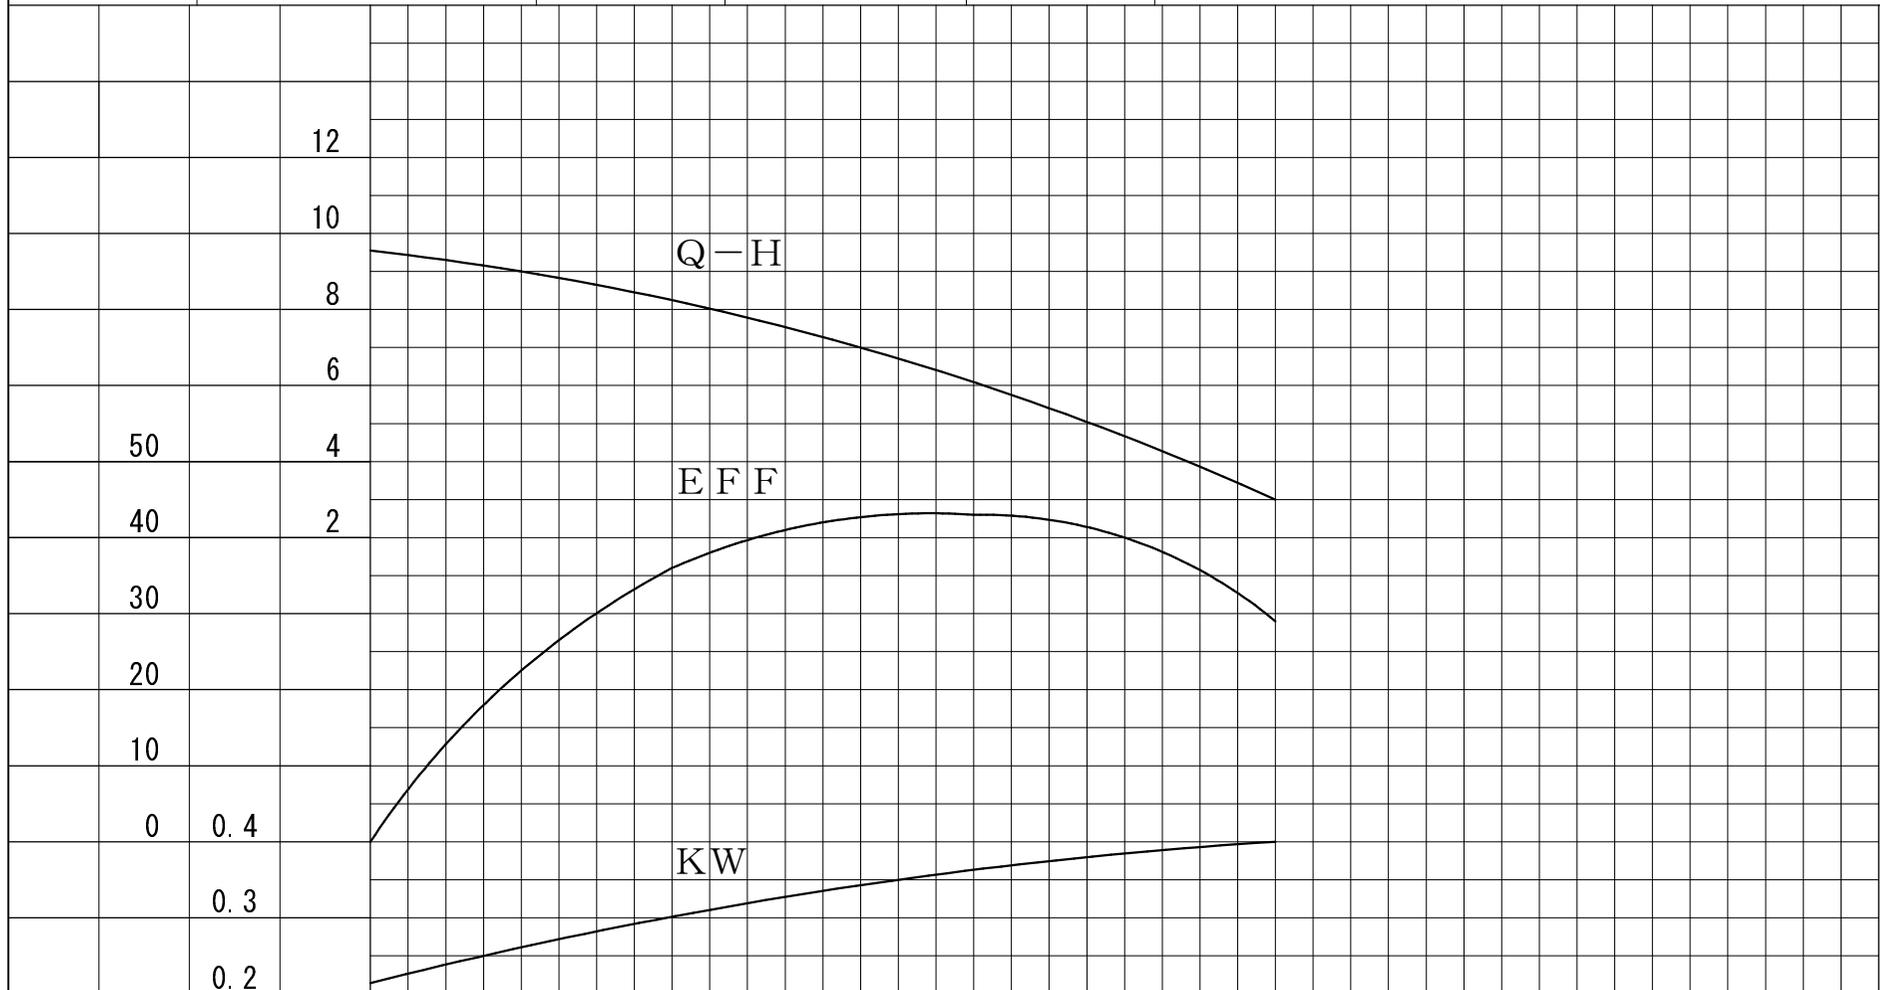

R. P. M 回転数 (min <sup>-1</sup> )	E. F. F 効率 (%)	KW 動力 (kW)	H 全揚程 (m)	20      50      100      150      200      250 Q 吐出量(L/min)      (備考) 比重 : 1.0 最少吐出量 : 20L/min
--	----------------------	------------------	-----------------	--