




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW41NS071-6.0

| | | | | | | | |
|----|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|---------------------------|-------|
| 客先 | 殿 | | | 製造番号 | --- | 試験者 | --- |
| 名称 | 自吸式ハヤシリークレスポンプ | 型式 | HDG-401NS | 試験日 | - 年 - 月 - 日 | 試験液 | --- |
| 仕様 | m × | L/min | 口径 | φ 40 × φ 40 mm | 動力 | 3 相 2 P 0.75 kW | 60 Hz |

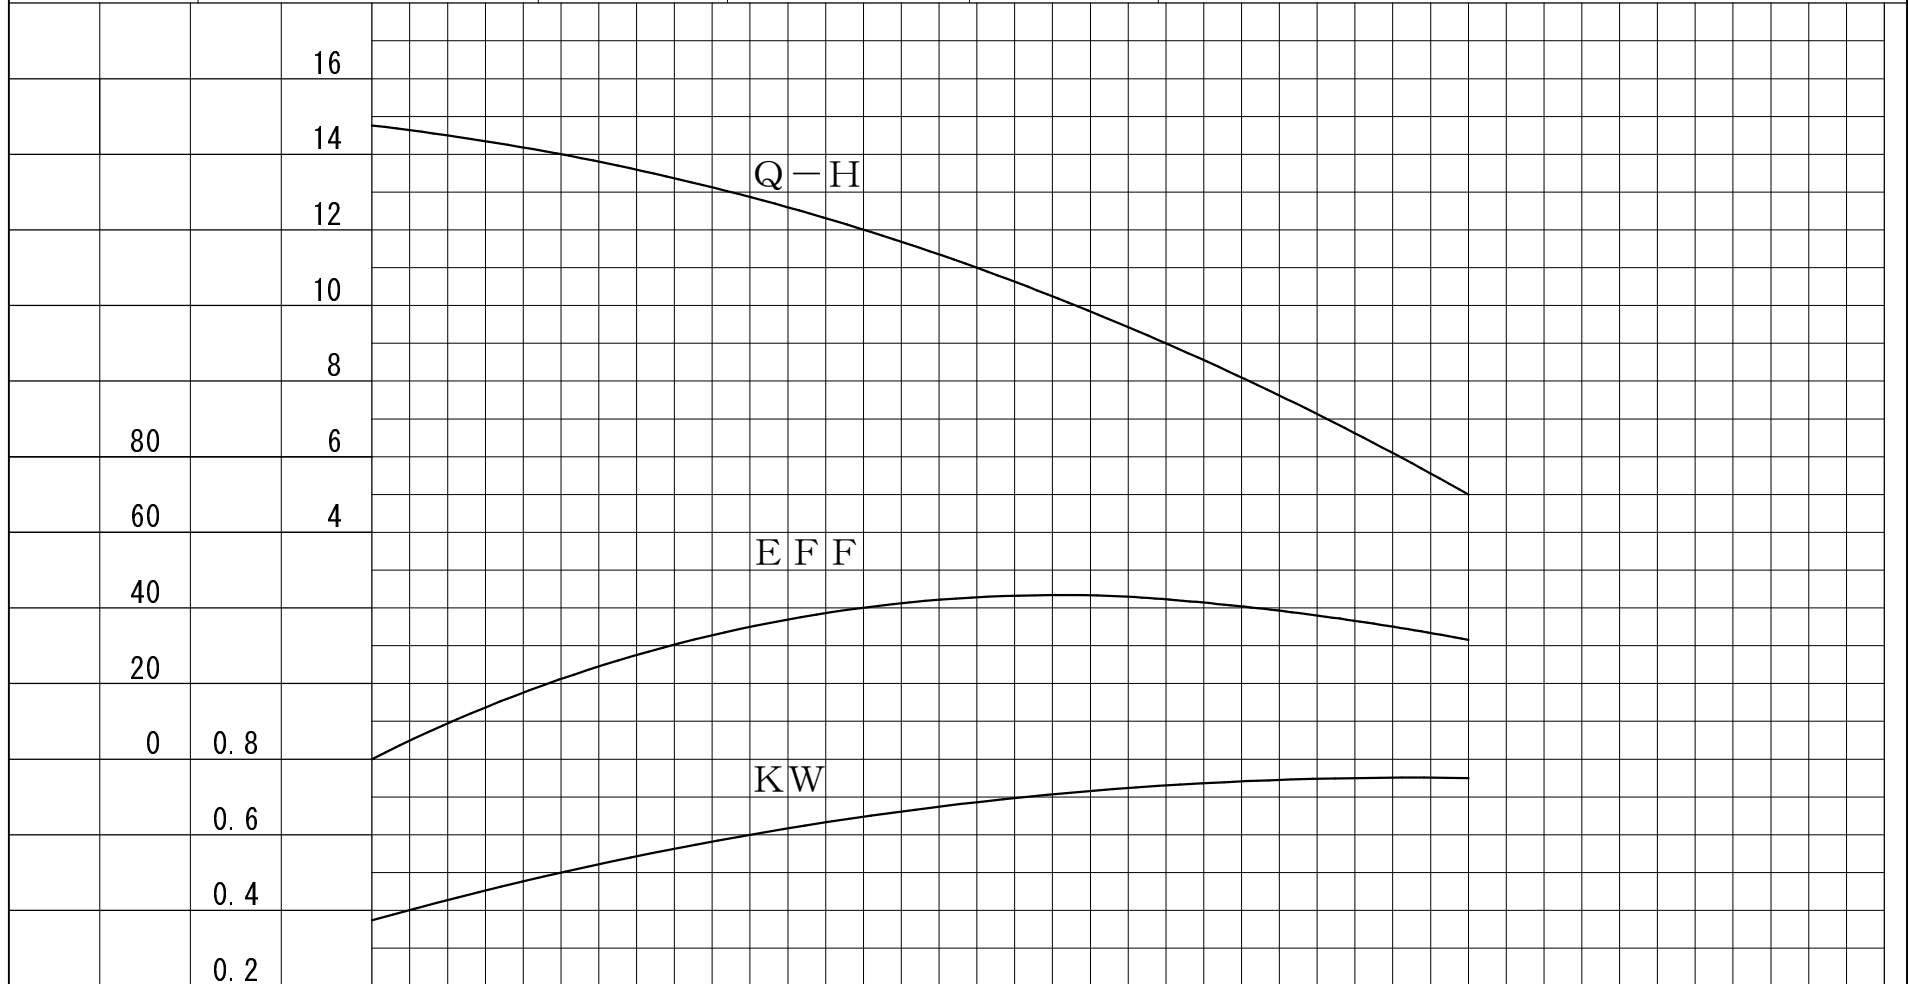

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------|---|
| R. P. M 回転数 (min ⁻¹) | E. F. F 効率 (%) | KW 動力 (kW) | H 全揚程 (m) | 20 50 100 150 200 250 300 Q 吐出量(L/min) (備考) 比重 : 1.0 最少吐出量 : 20L/min |
|--|----------------------|------------------|-----------------|---|