




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW45NS371-6.0

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	自吸式ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-405NS	試験日	一年一月一日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 50 × φ 40 mm	動力	3相 2P 3.7 kW	60 Hz

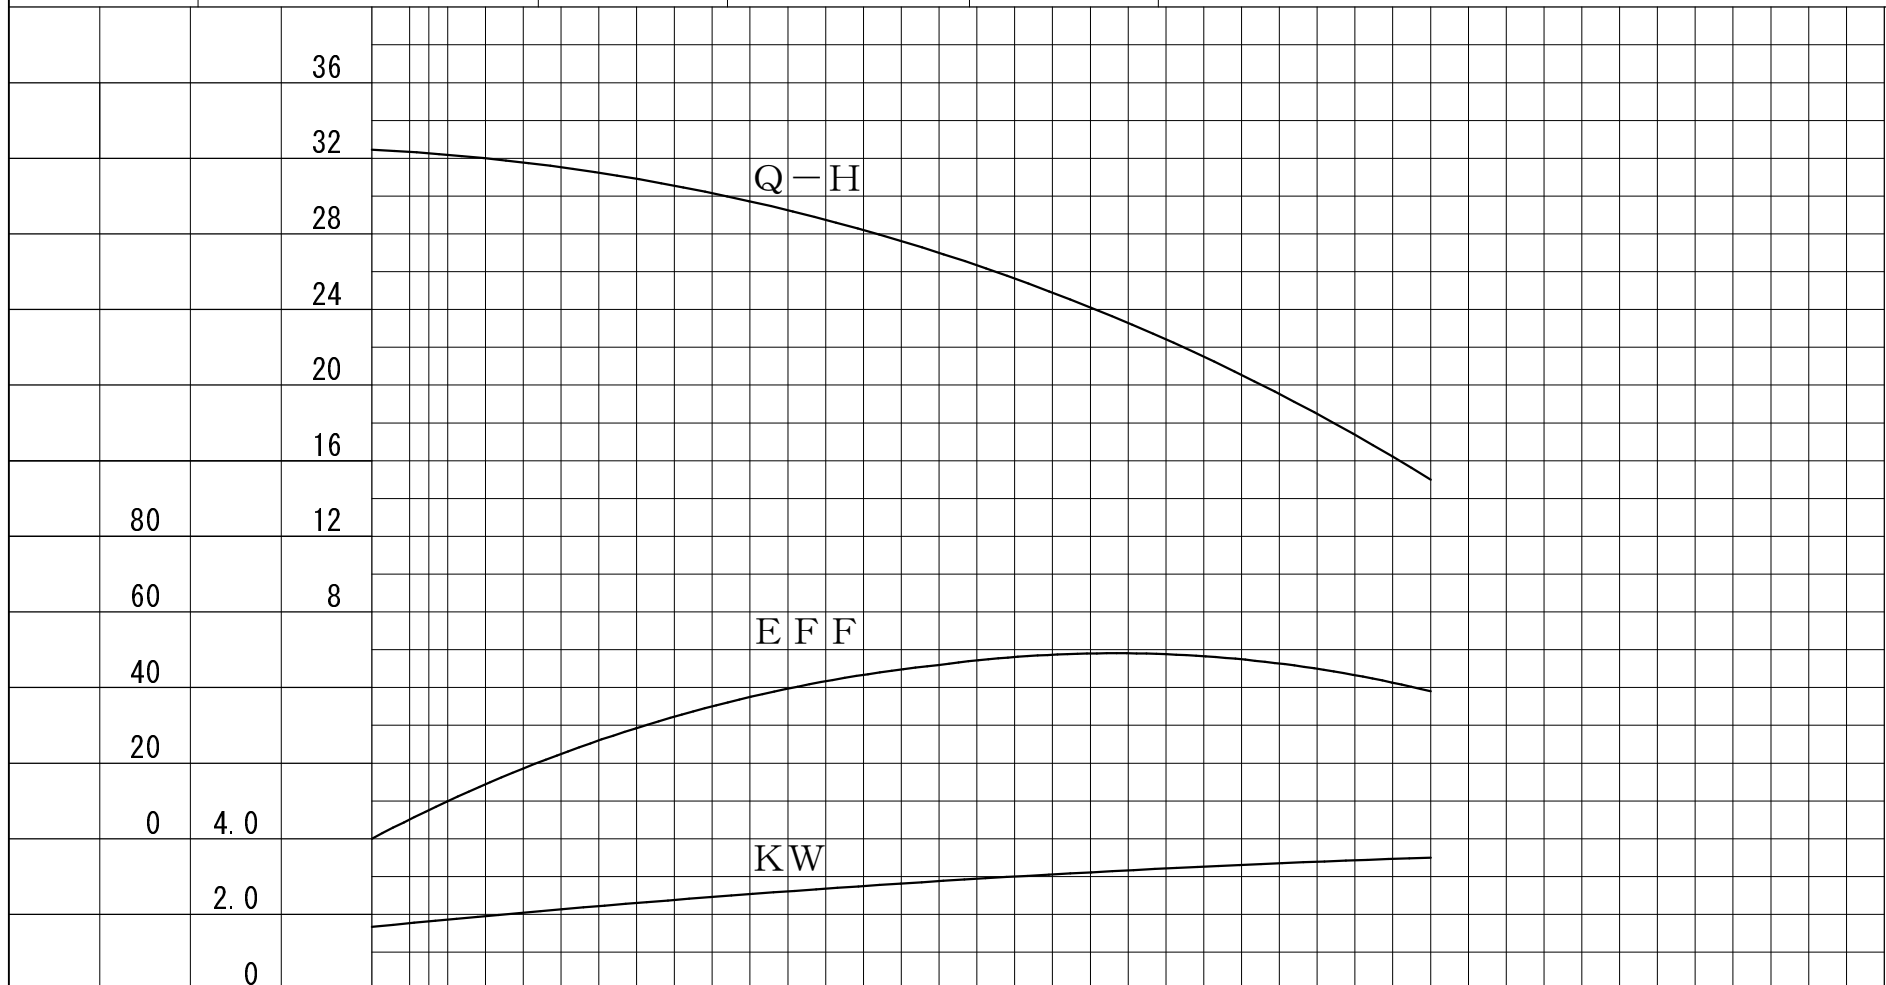

R. P. M 回転数 (min ⁻¹)	E. F. F 効率 (%)	KW 動力 (kW)	H 全揚程 (m)	30 100 200 300 400 500 600 Q 吐出量(L/min) (備考) 比重: 1.0 最少吐出量: 30L/min
--	----------------------	------------------	-----------------	--