




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW40PG041-6.5

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-400PG	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 40 × φ 40 mm	動力	3 相	2 P 0.4 kW 60 Hz

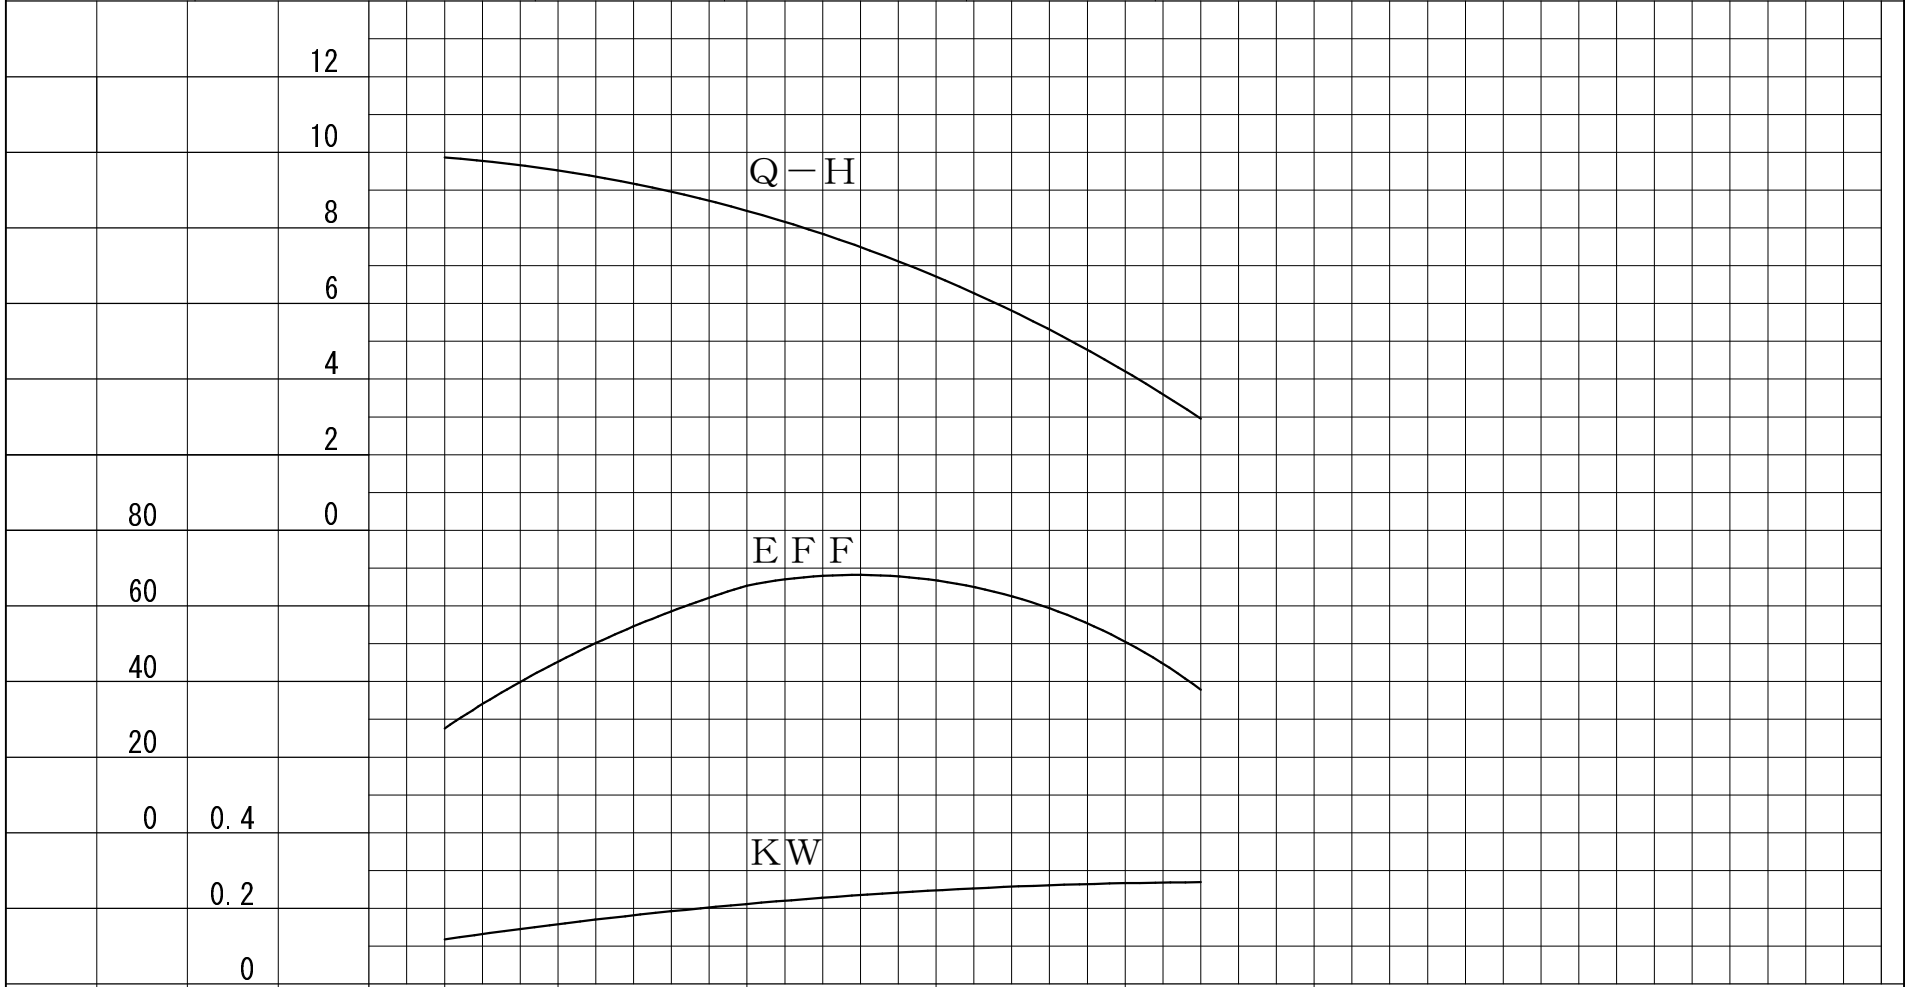

R. P. M 回転数 (min ⁻¹)	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (kW)	H 全揚程 (m)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 20 50 100 150 200 250 </div> <p style="text-align: center;">最少吐出量 (備考) 比重1.5</p> <p style="text-align: center;">Q 吐出量(L/min)</p>
--	--------------------------	----------------------	-----------------	--