




~~実機~~  
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW40PG041-5.9

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-400PG	試験日	一年一月一日	試験液	---
仕様	m×	L/min	口径 φ40×φ40mm	動力	3相	2P	0.4 kW 50 Hz

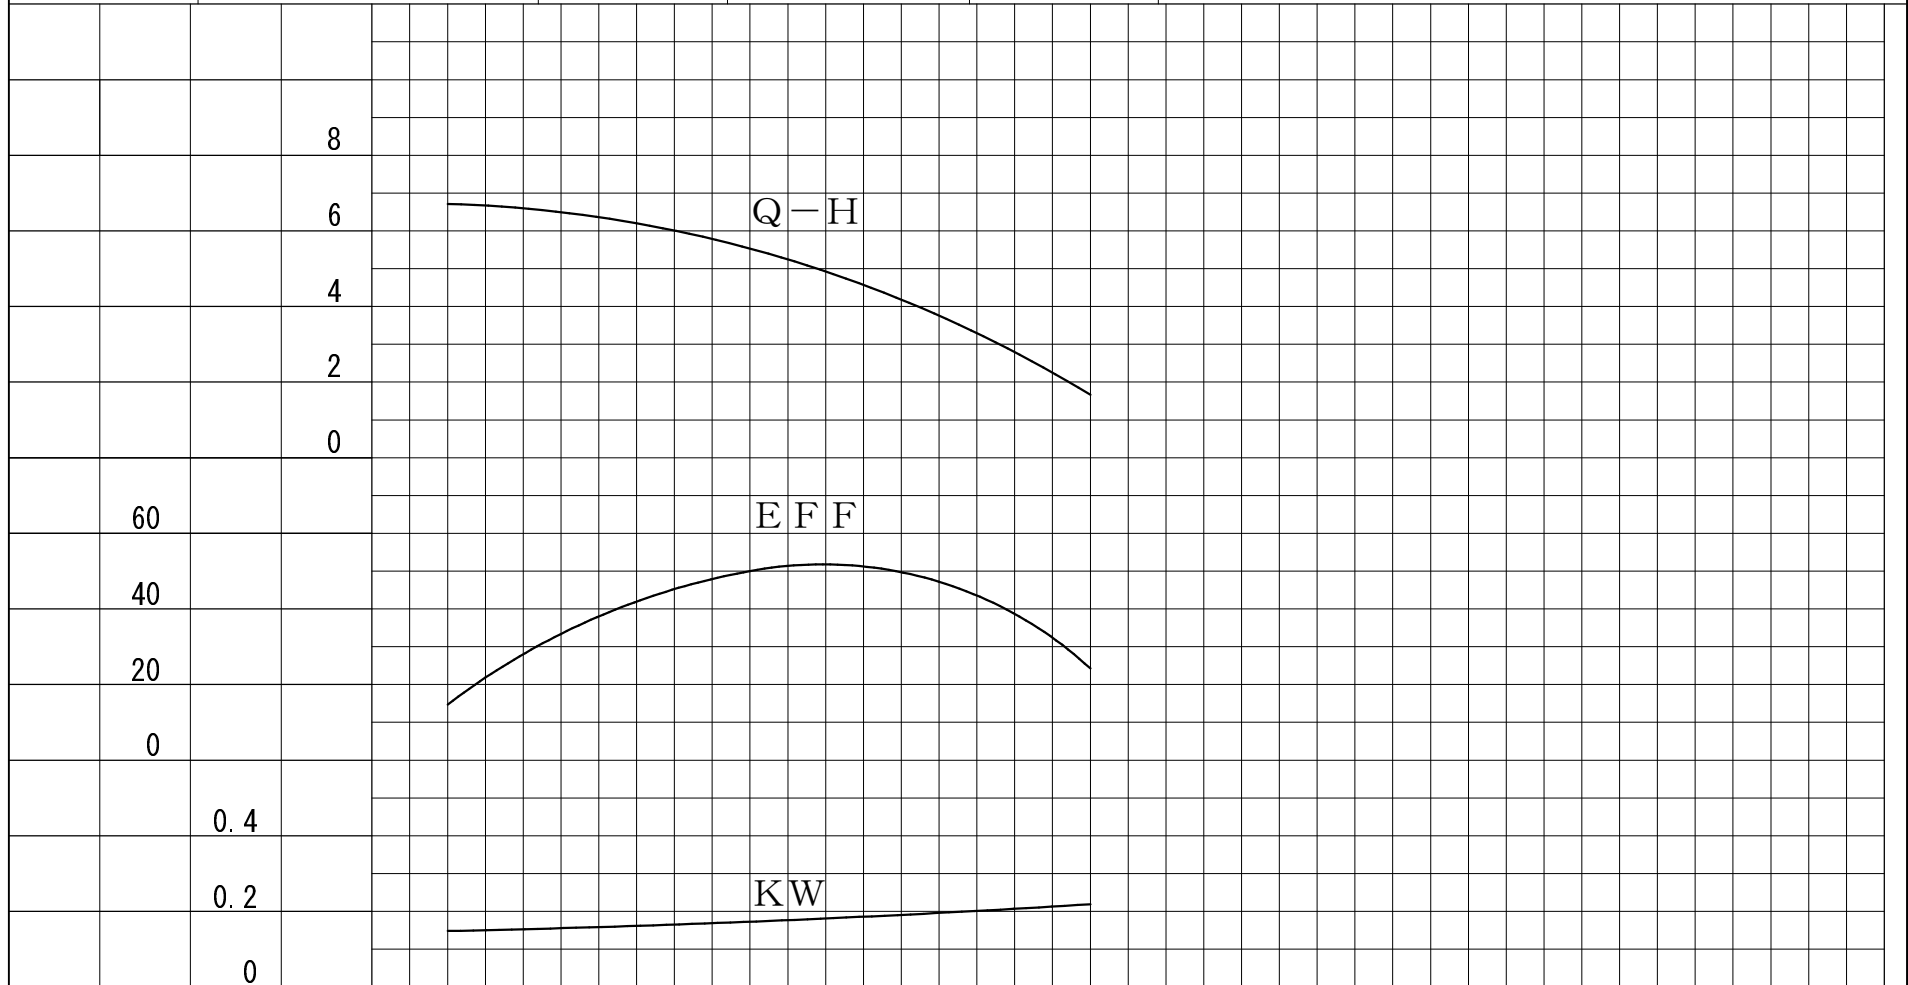

R. P. M 回 転 数 (min <sup>-1</sup> )	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (kW)	H 全 揚 程 (m)	20	50	100	150	200	250
				最少吐出量		(備考) 比重1.9			
				Q 吐出量(L/min)					