




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW42PG151-5.1

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-402PG	試験日	一年一月一日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 50 × φ 40 mm	動力	3相 2P 1.5 kW	50 Hz

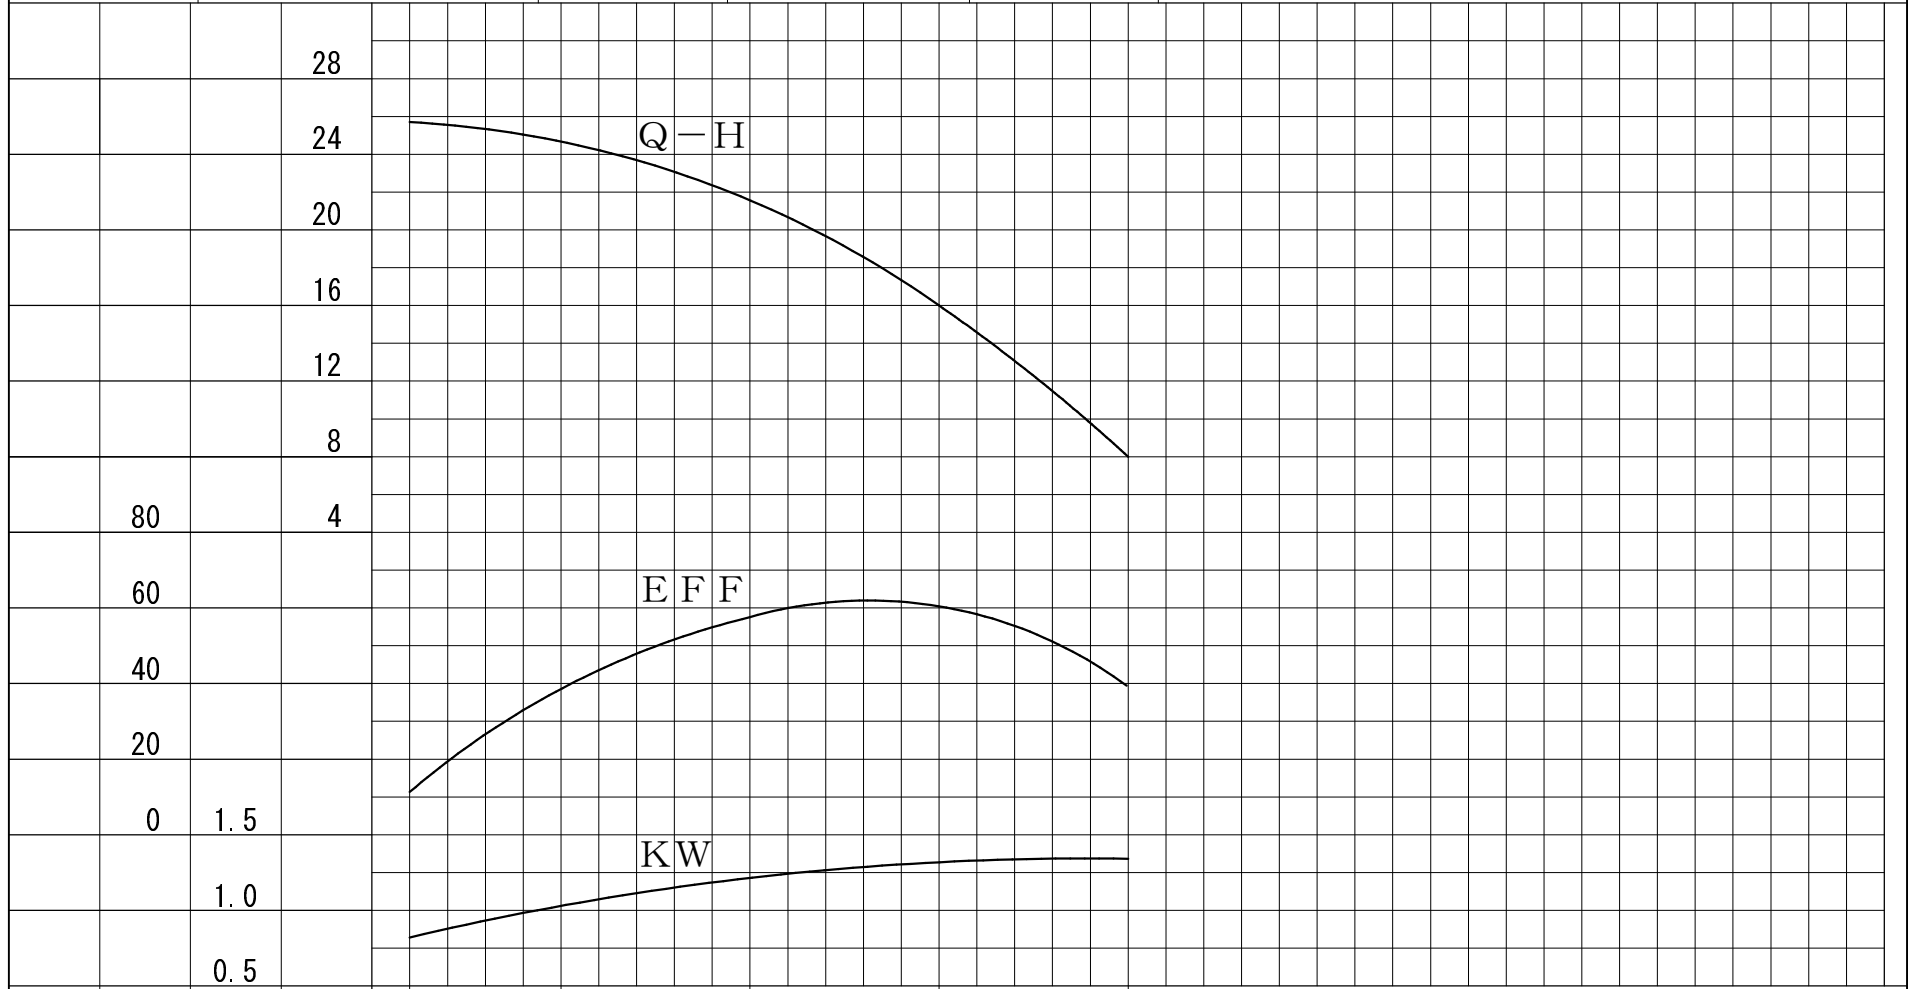

R. P. M 回転数 (min ⁻¹)	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (kW)	H 全揚程 (m)	20	100	200	300	400
				最少吐出量 _____ (備考) 比重 1.1				
				Q 吐出量 (L/min) _____				