




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW45PG371-6.1

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-405PG	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 50 × φ 40mm	動力	3 相 2 P 3.7 kW	60 Hz

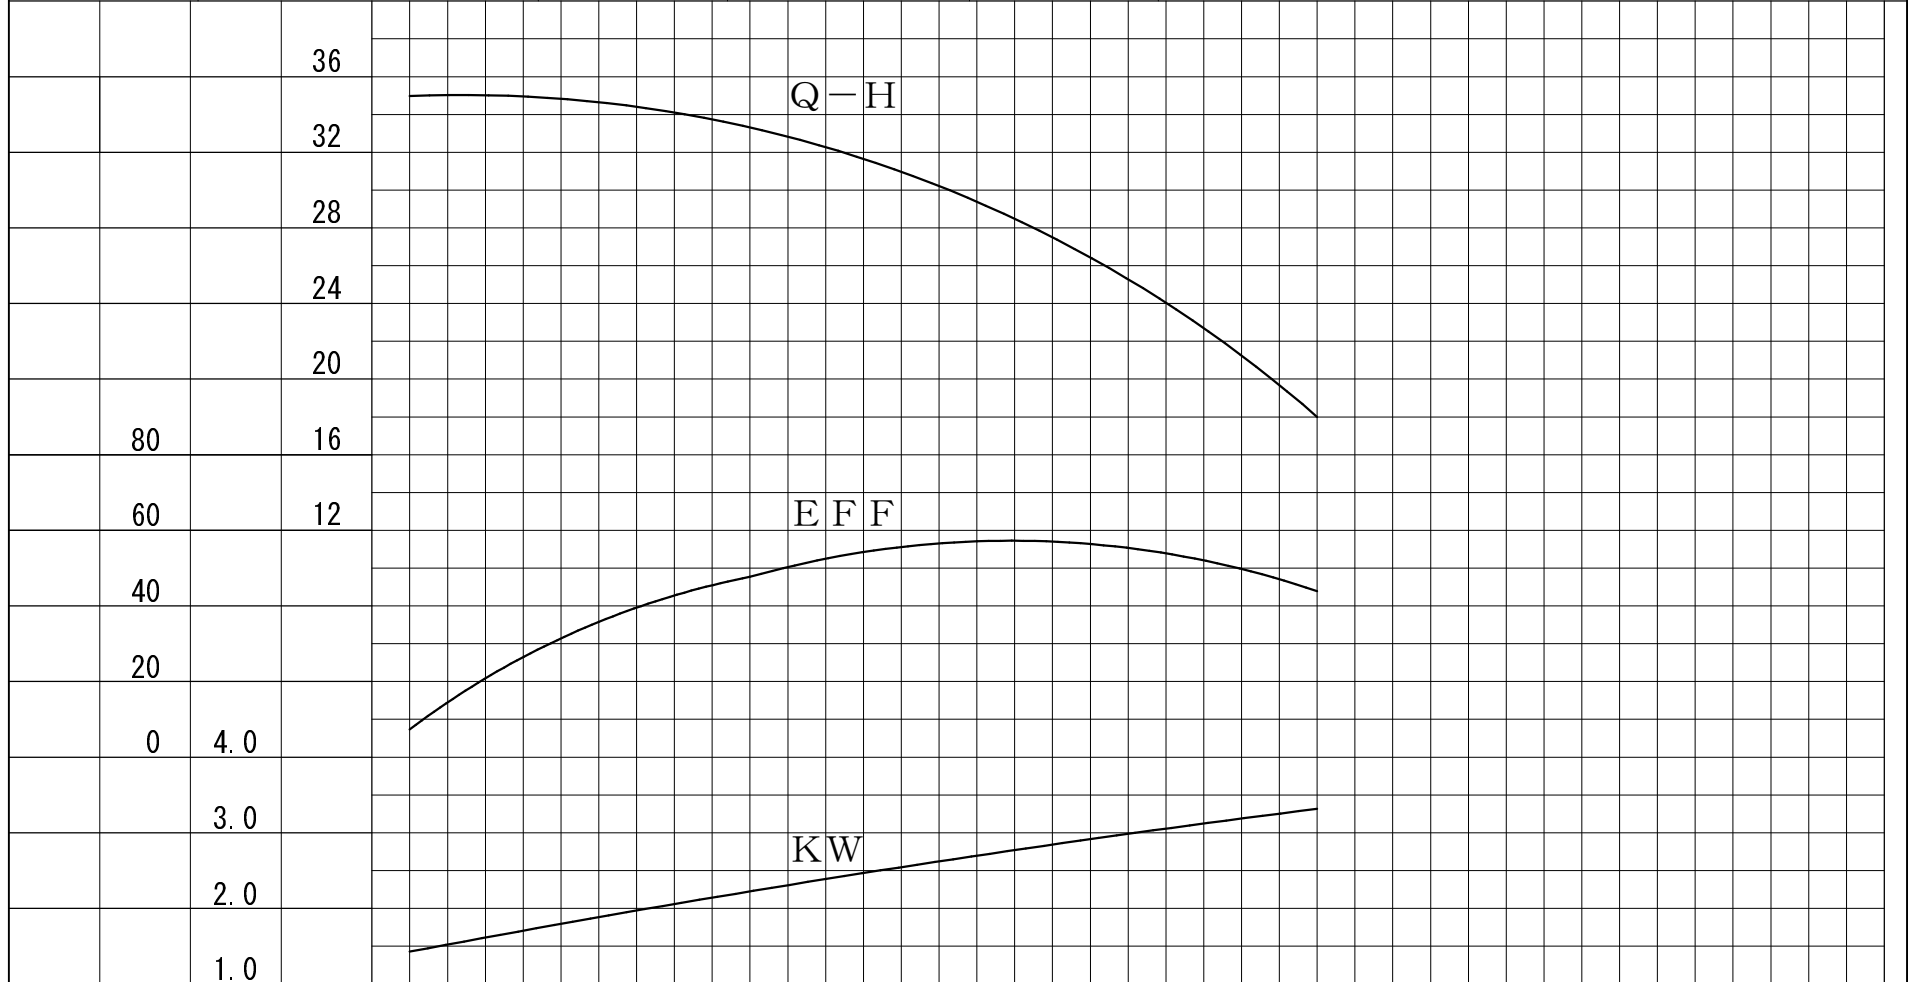

R. P. M 回転数 (min ⁻¹)	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (kW)	H 全揚程 (m)	20 100 200 300 400 500 最少吐出量 (備考) 比重 1.1 Q 吐出量 (L/min)
--	--------------------------	----------------------	-----------------	--