




# 予想性能曲線図

No.TW15PXZF3J2-5.1

客 先	殿		製造番号	---	試験者	---	
名 称	ハヤシリークレスポンプ	型 式	HDG-150PXZ-3J,PFZ-3J	試験日	一年 一月 一日	試験液	水道水
仕 様	m × L/min	口 径	ホース:26mm ユニオン:20A ネジ: G1" フランジ:25A-10K	動 力	3 相 2 P	150 W	50 Hz

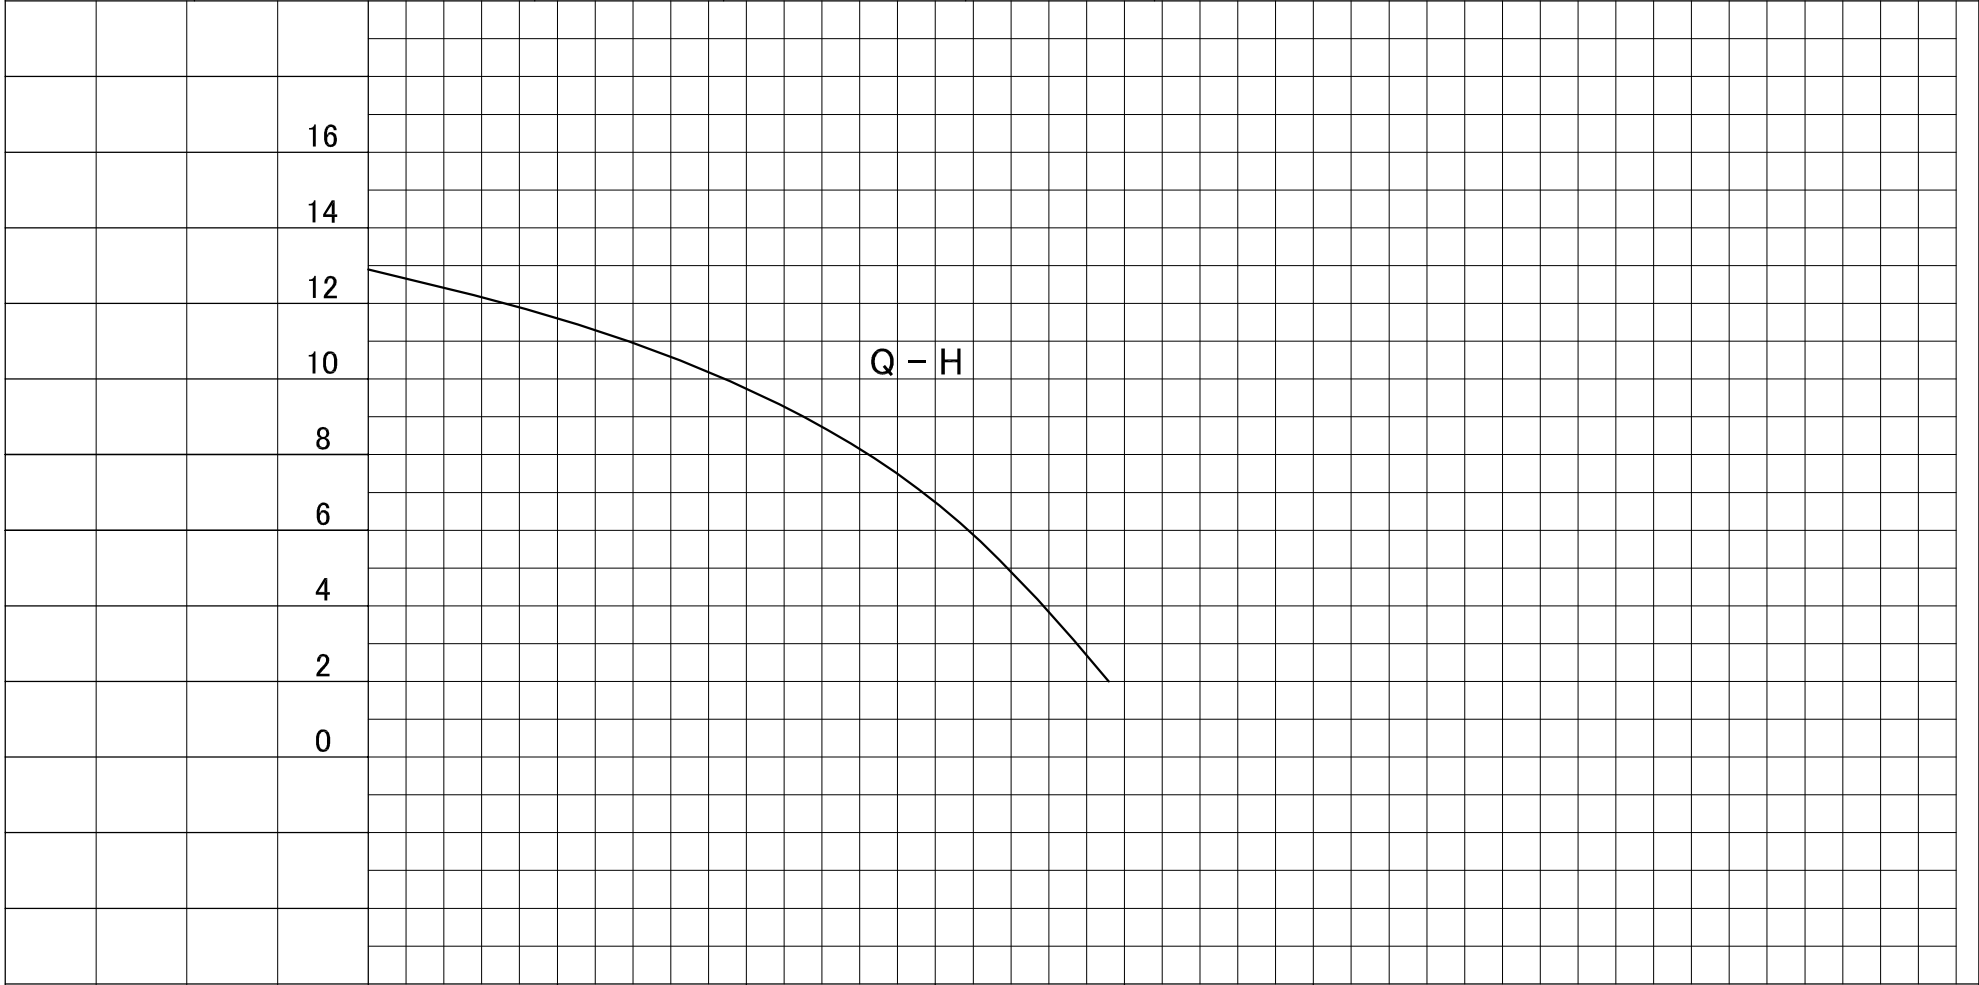

R. P. M 回 転 数 (rpm)	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (KW)	H 全 揚 程 (m)	20	40	60	80	100
				Q 吐出量(L/min) (備考) 比重:1.1				