




予想性能曲線図

No.TW15PXZF152-5.1

| | | | | | | | |
|----|-------------|----|---|------|----------|-------|-------|
| 客先 | 殿 | | | 製造番号 | --- | 試験者 | --- |
| 名称 | ハヤシリークレスポンプ | 型式 | HDG-150PXZ,PFZ | 試験日 | 一年 一月 一日 | 試験液 | 水道水 |
| 仕様 | m × L/min | 口径 | ホース:26mm ユニオン:20A ネジ: G1" フランジ:25A-10K | 動力 | 単相 2 P | 150 W | 50 Hz |

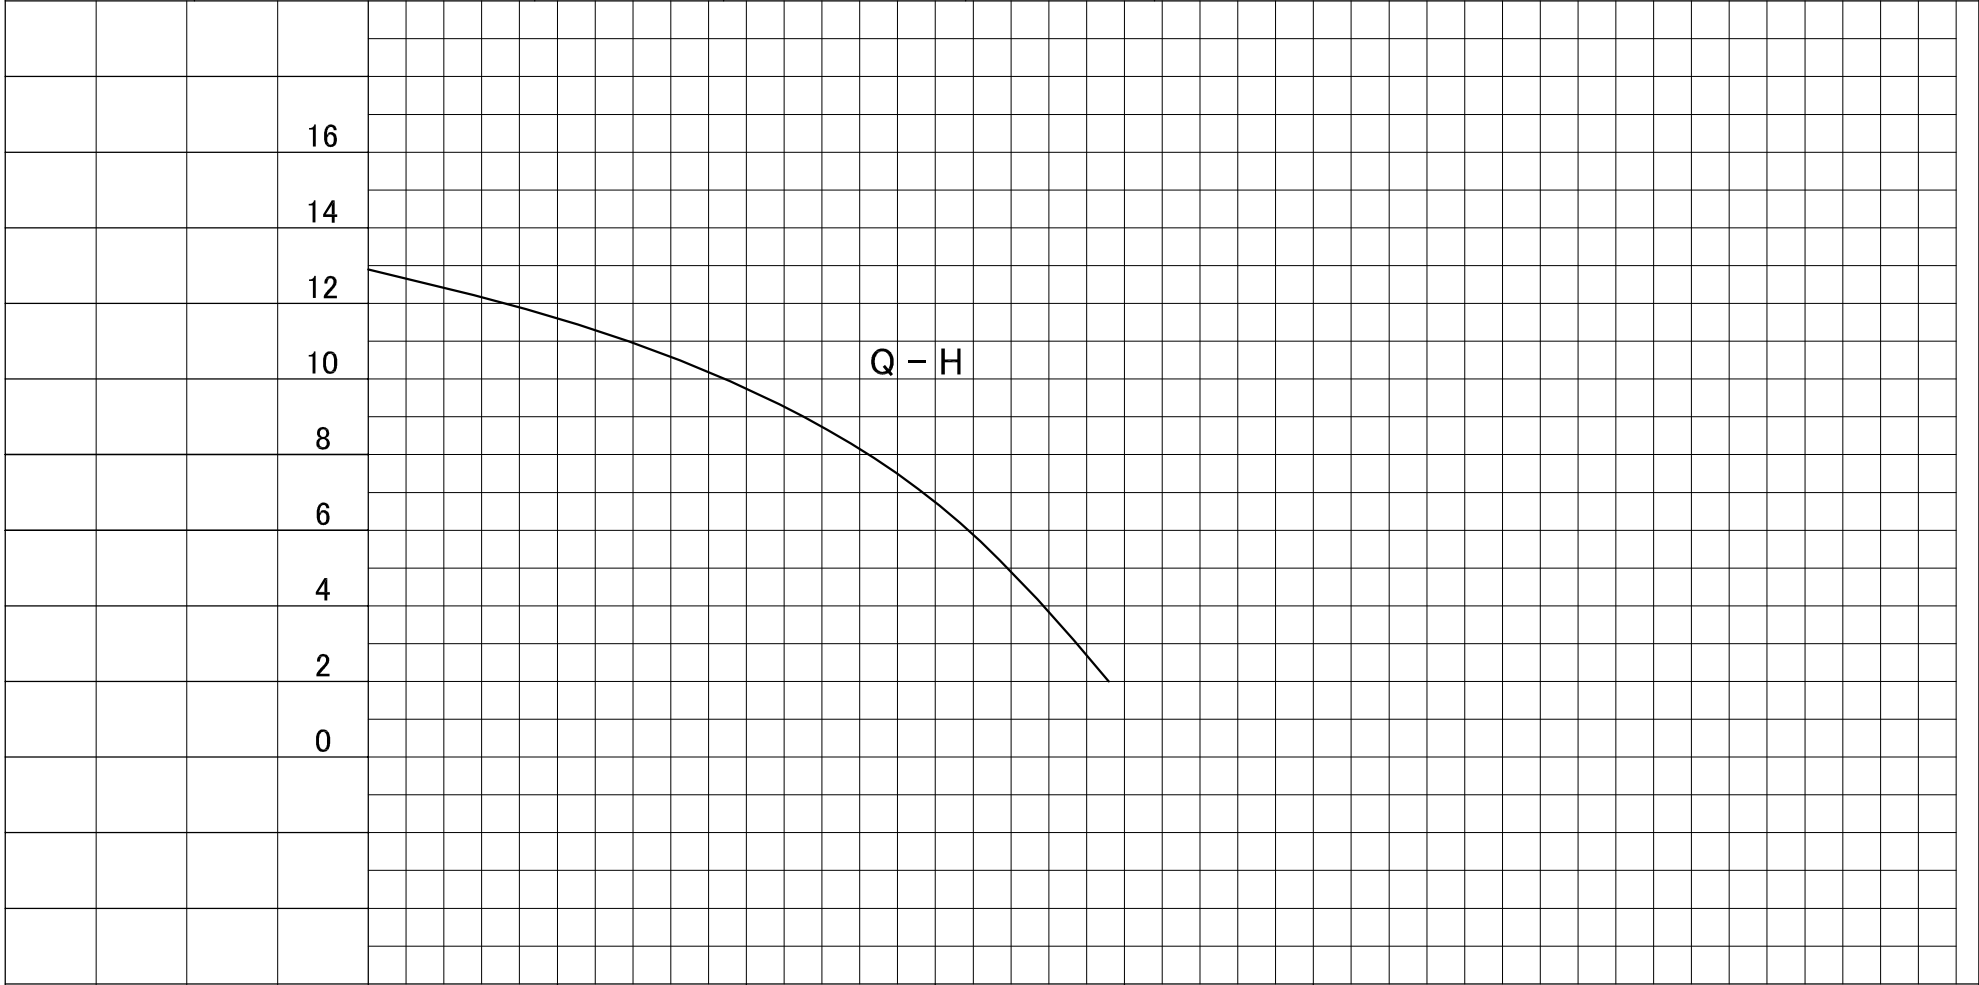

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|----|-----|
| R. P. M 回転数 (rpm) | E. F. F 効率 (%) | KW 動力 (KW) | H 全揚程 (m) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| | | | | Q 吐出量(L/min) (備考) 比重:1.1 | | | | |