




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW41TC071-5.5

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-401TC	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 40 × φ 40 mm	動力	3 相	2 P 0.75 kW 50 Hz

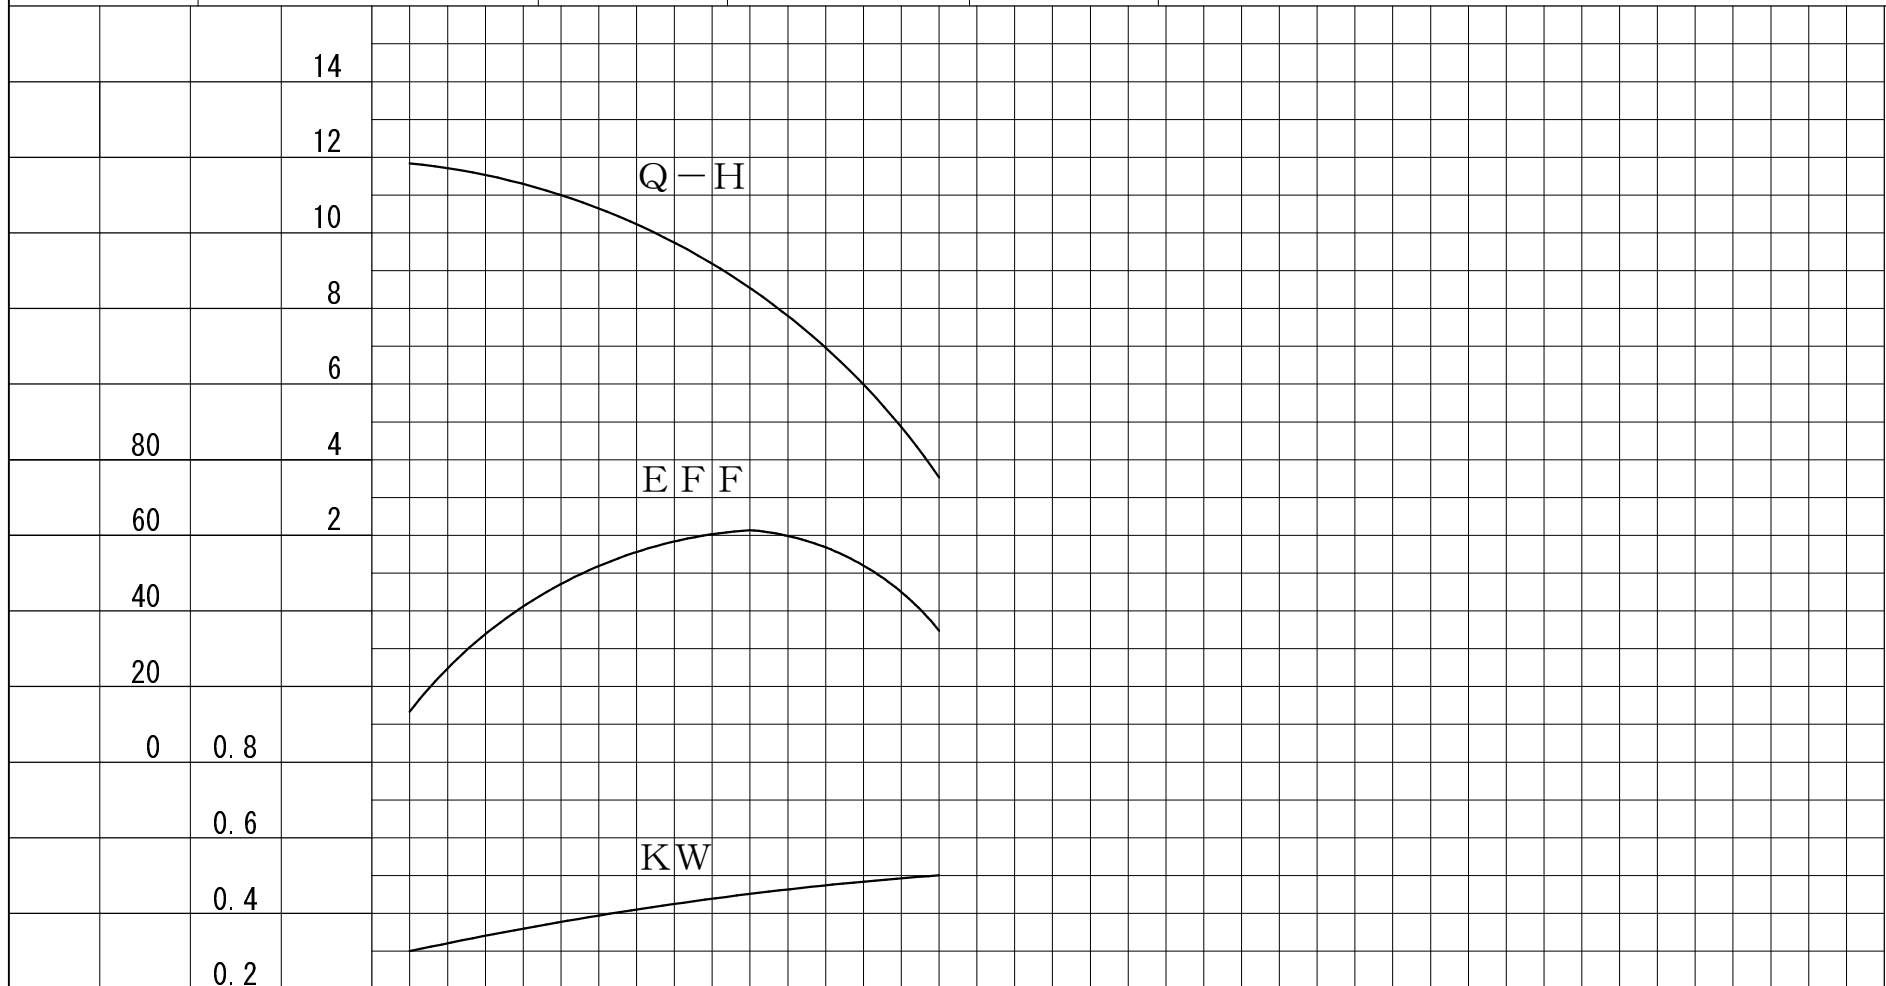

R. P. M	E. F. F	KW	H	20	100	200	300	400
回転数	効	動	全揚程	最少吐出量 _____ (備考) 比重 1.5 Q 吐出量 (L/min) _____				
(min ⁻¹)	(%)	(kW)	(m)					