




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW45TC371-5.3

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-405TC	試験日	一年一月一日	試験液	---
仕様	m×	L/min	口径	φ50×φ40mm	動力	3相 2P 3.7 kW	50 Hz

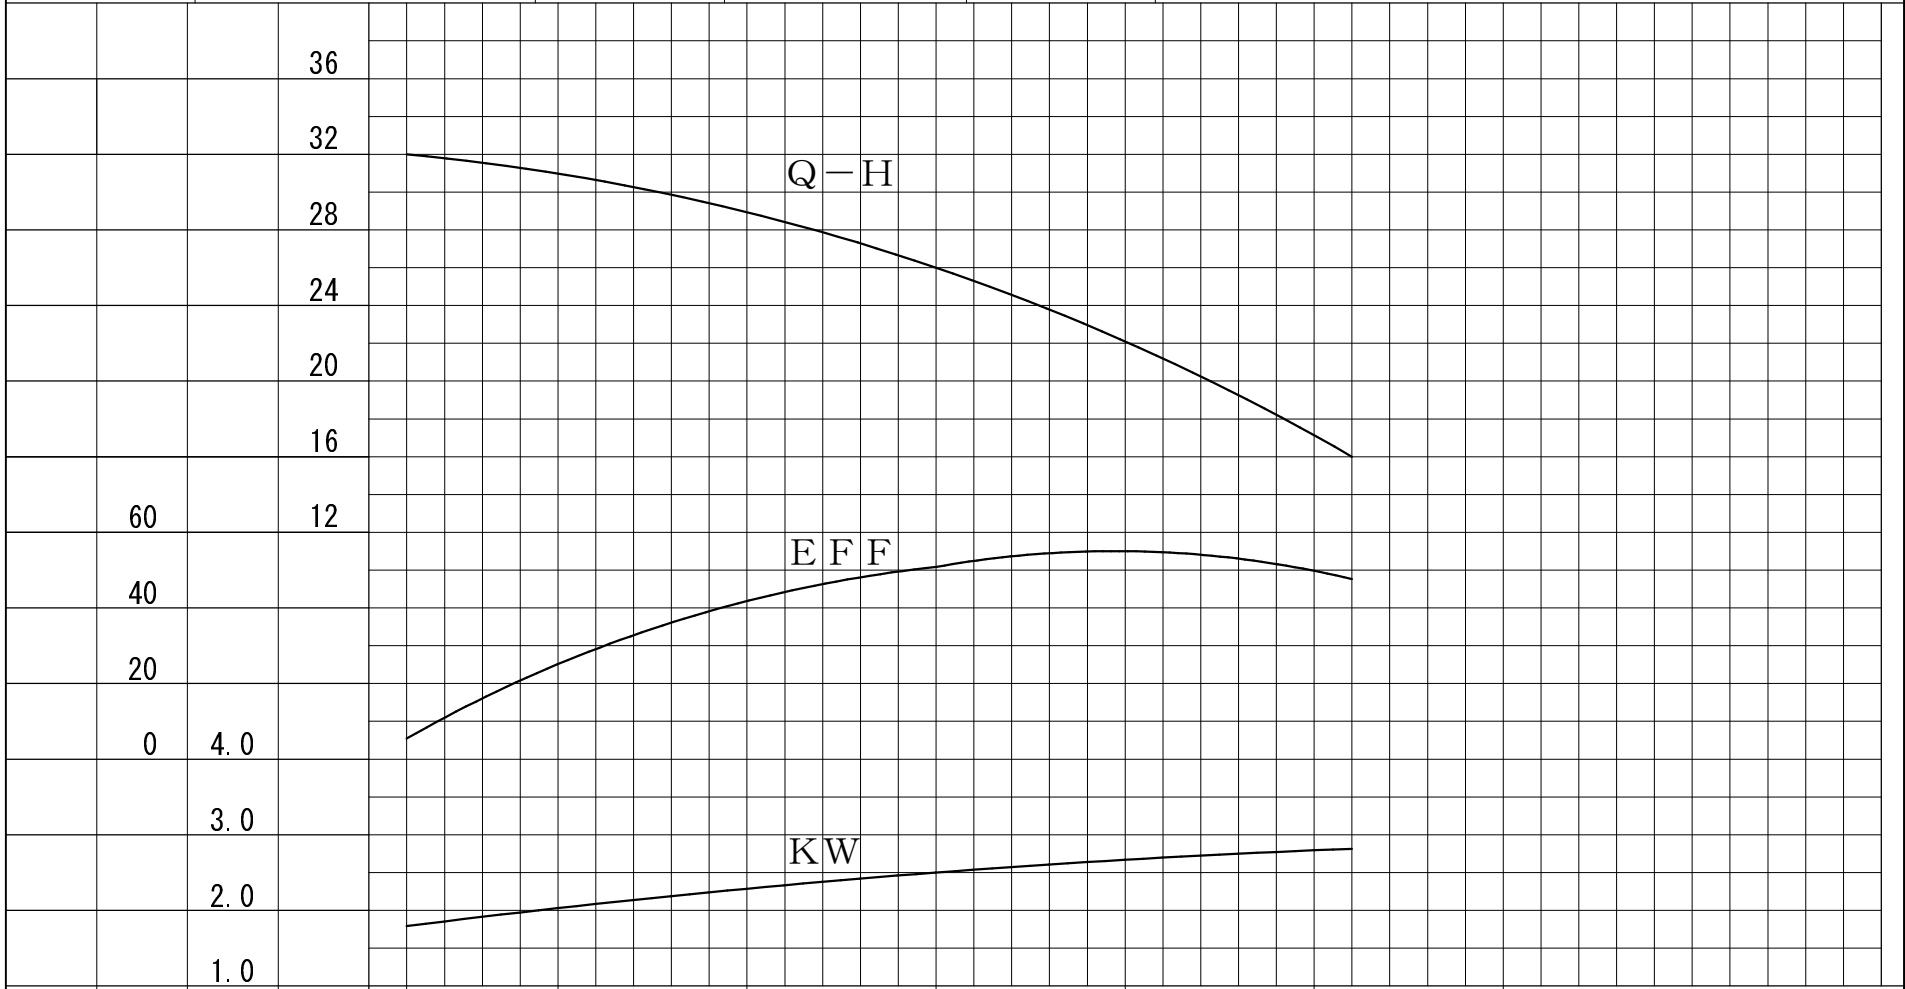

R. P. M	E. F. F	KW	H	20	100	200	300	400	500	600
回転数	効	動	全揚程	最少吐出量 _____ (備考) 比重1.3 Q 吐出量(L/min) _____						
(min ⁻¹)	(%)	(kW)	(m)							