




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW45TC371-5.5

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-405TC	試験日	一年一月一日	試験液	---
仕様	m×	L/min	口径	φ50×φ40mm	動力	3相 2P 3.7 kW	50 Hz

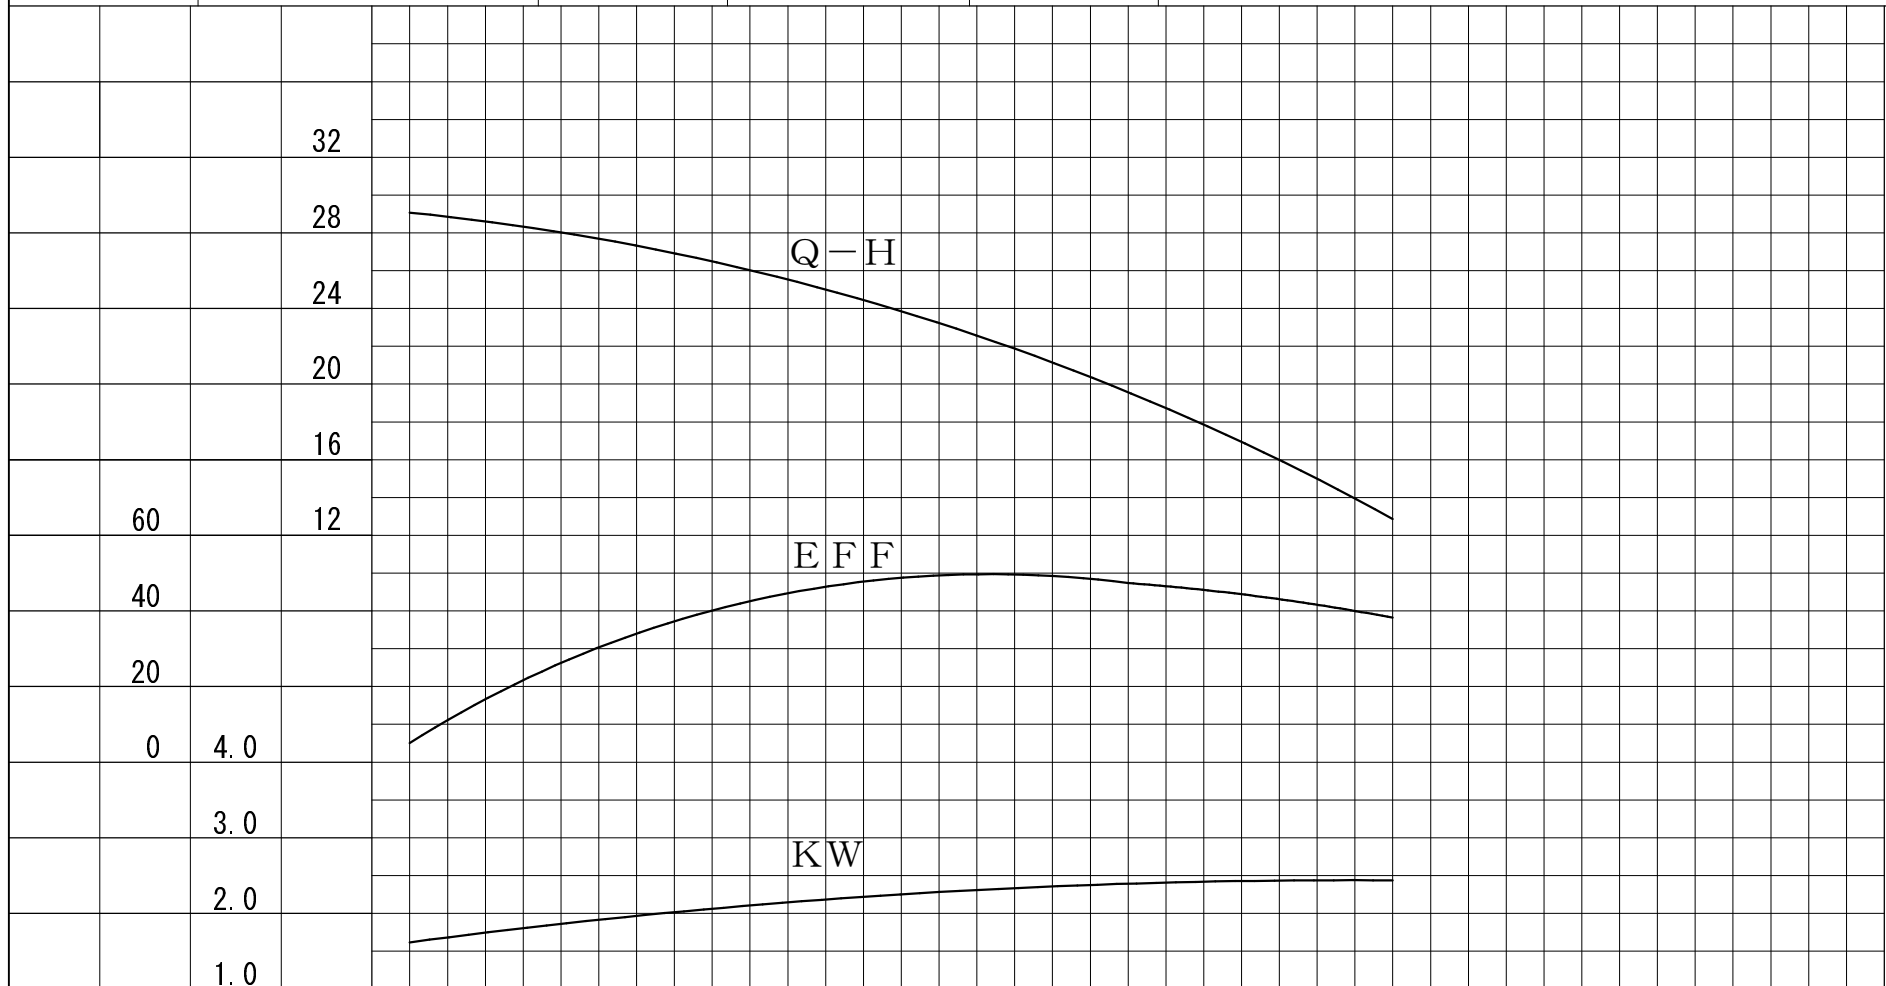

R. P. M 回転数 (min ⁻¹)	E. F. F 効率 (%)	KW 動力 (kW)	H 全揚程 (m)	20 100 200 300 400 500 600 最少吐出量 (備考) 比重1.5 Q 吐出量(L/min)
--	----------------------	------------------	-----------------	---