




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW45TC371-5.9

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-405TC	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 50 × φ 40 mm	動力	3 相 2 P 3.7 kW 50 Hz	

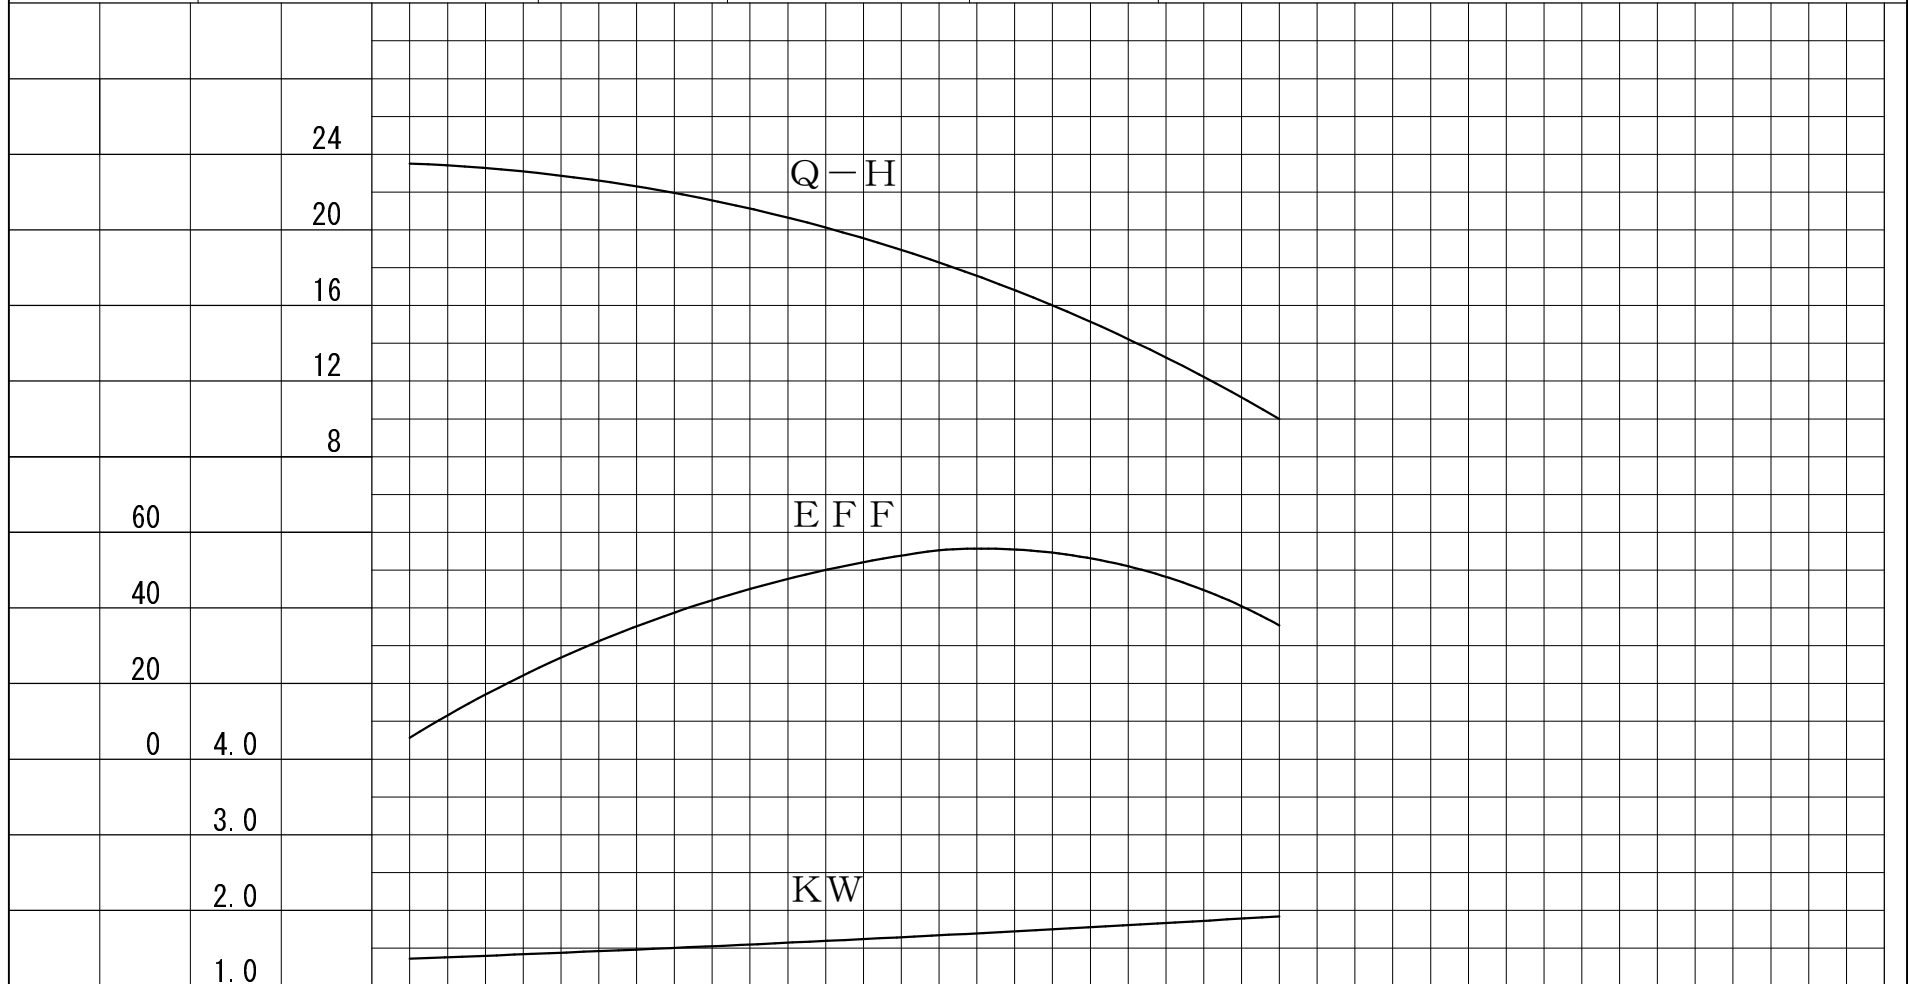

R. P. M	E. F. F	KW 動	H 全揚程	20	100	200	300	400	500	600
回転数	効	力	(m)	最少吐出量 _____ (備考) 比重 1.9 Q 吐出量 (L/min) _____						
(min ⁻¹)	(%)	(kW)								