




~~実機~~  
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW40TF041-5.5

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-400TF	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口 径	φ 4 0 × φ 4 0 mm	動 力	3 相      2 P      0.4 kW	50 Hz

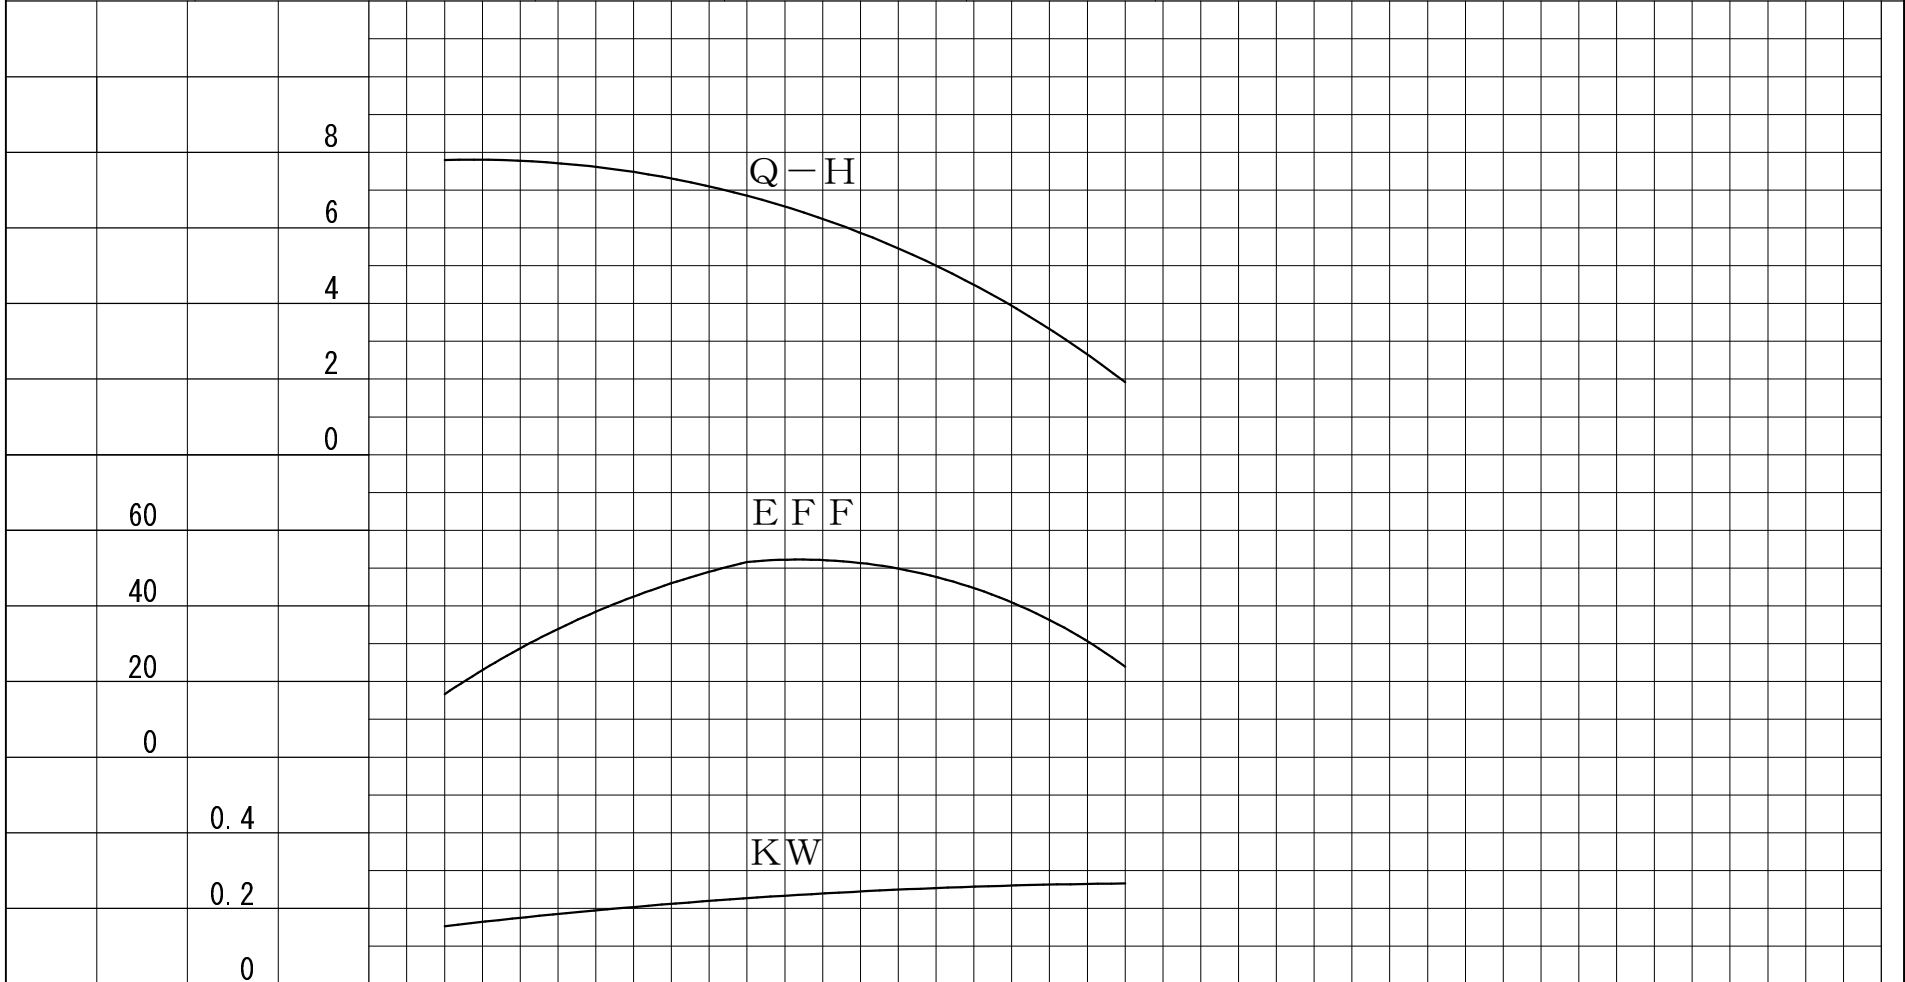

R. P. M 回 転 数 (min <sup>-1</sup> )	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (kW)	H 全 揚 程 (m)	20      50      100      150      200      250			
				最少吐出量	(備考) 比重1.5		
				Q 吐出量(L/min)			