




~~実機~~  
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW41TF071-5.1

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-401TF	試験日	一年一月一日	試験液	---
仕様	m×	L/min	口径 φ40×φ40mm	動力	3相	2P	0.75 kW 50 Hz

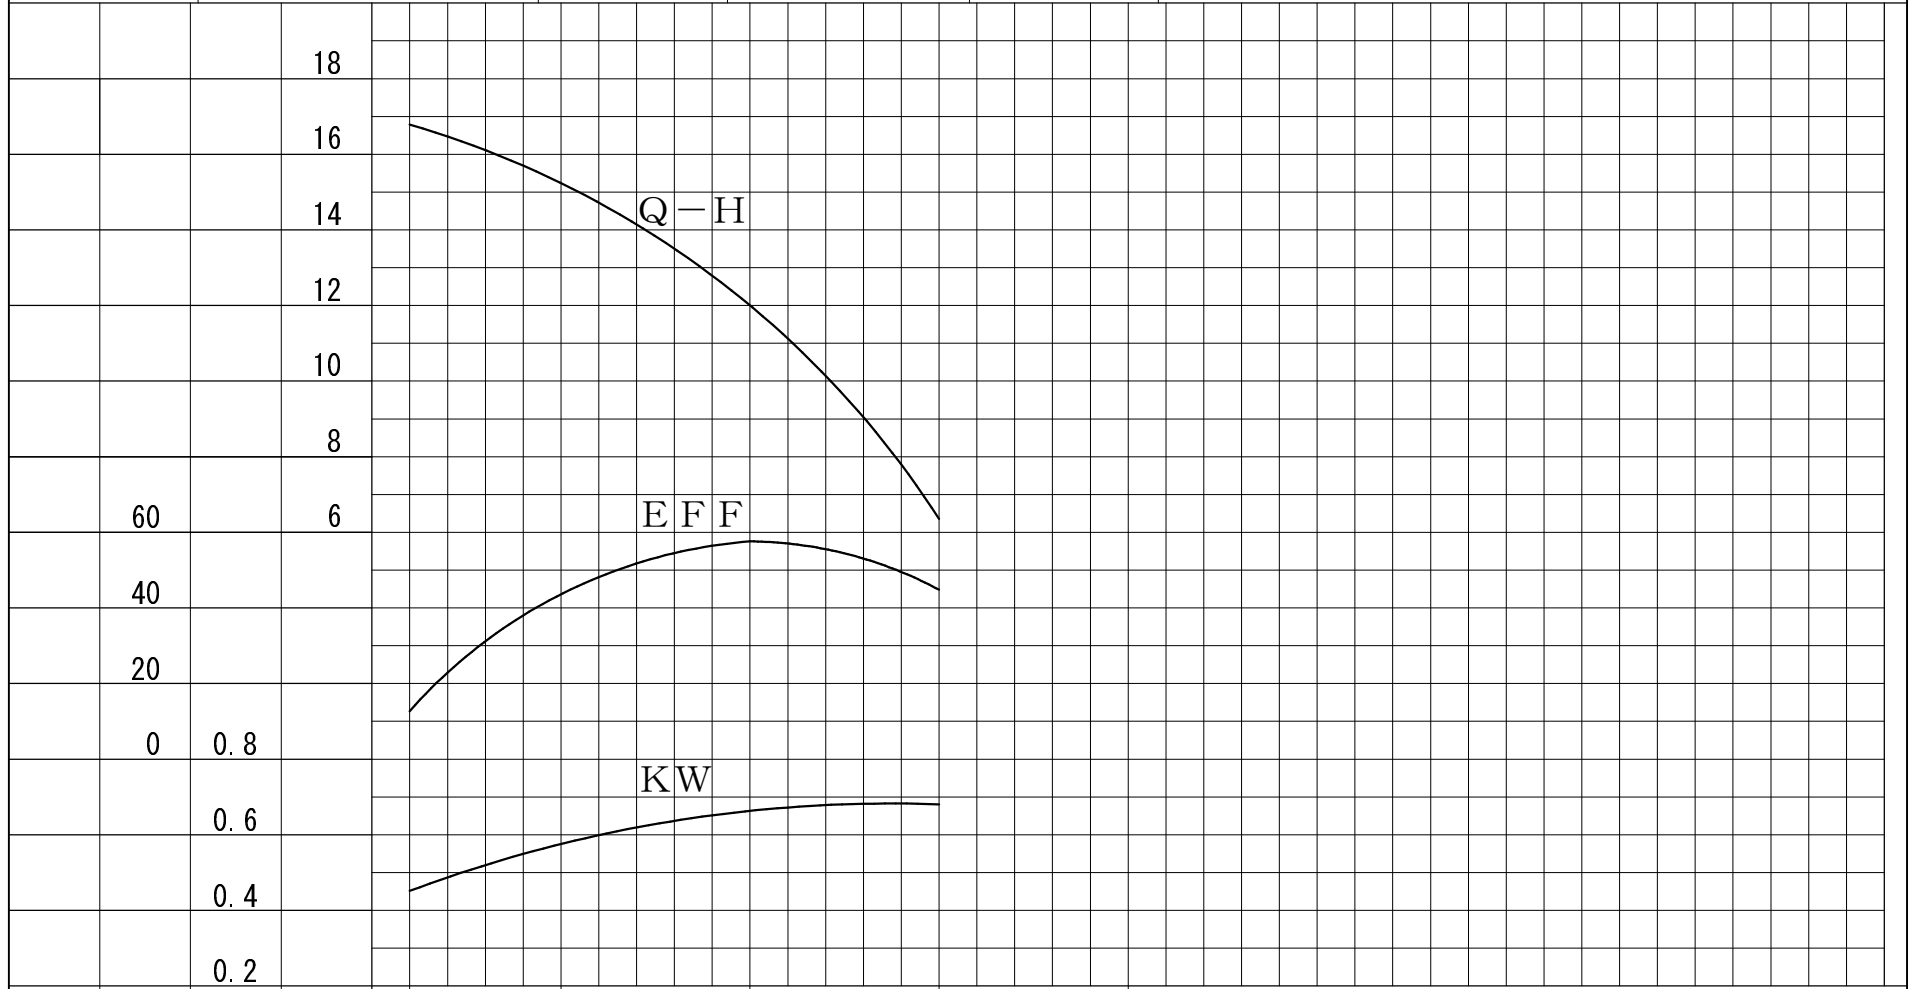

R. P. M 回転数 (min <sup>-1</sup> )	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (kW)	H 全揚程 (m)	20	100	200	300	400
				最少吐出量 _____ (備考) 比重 1.1 Q 吐出量 (L/min) _____				