




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW45TF371-5.9

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|-------|
| 客先 | 殿 | | | 製造番号 | --- | 試験者 | --- |
| 名称 | ハヤシリークレスポンプ | 型式 | HDG-405TF | 試験日 | 一年一月一日 | 試験液 | --- |
| 仕様 | m× | L/min | 口径 | φ50×φ40mm | 動力 | 3相 2P 3.7 kW | 50 Hz |

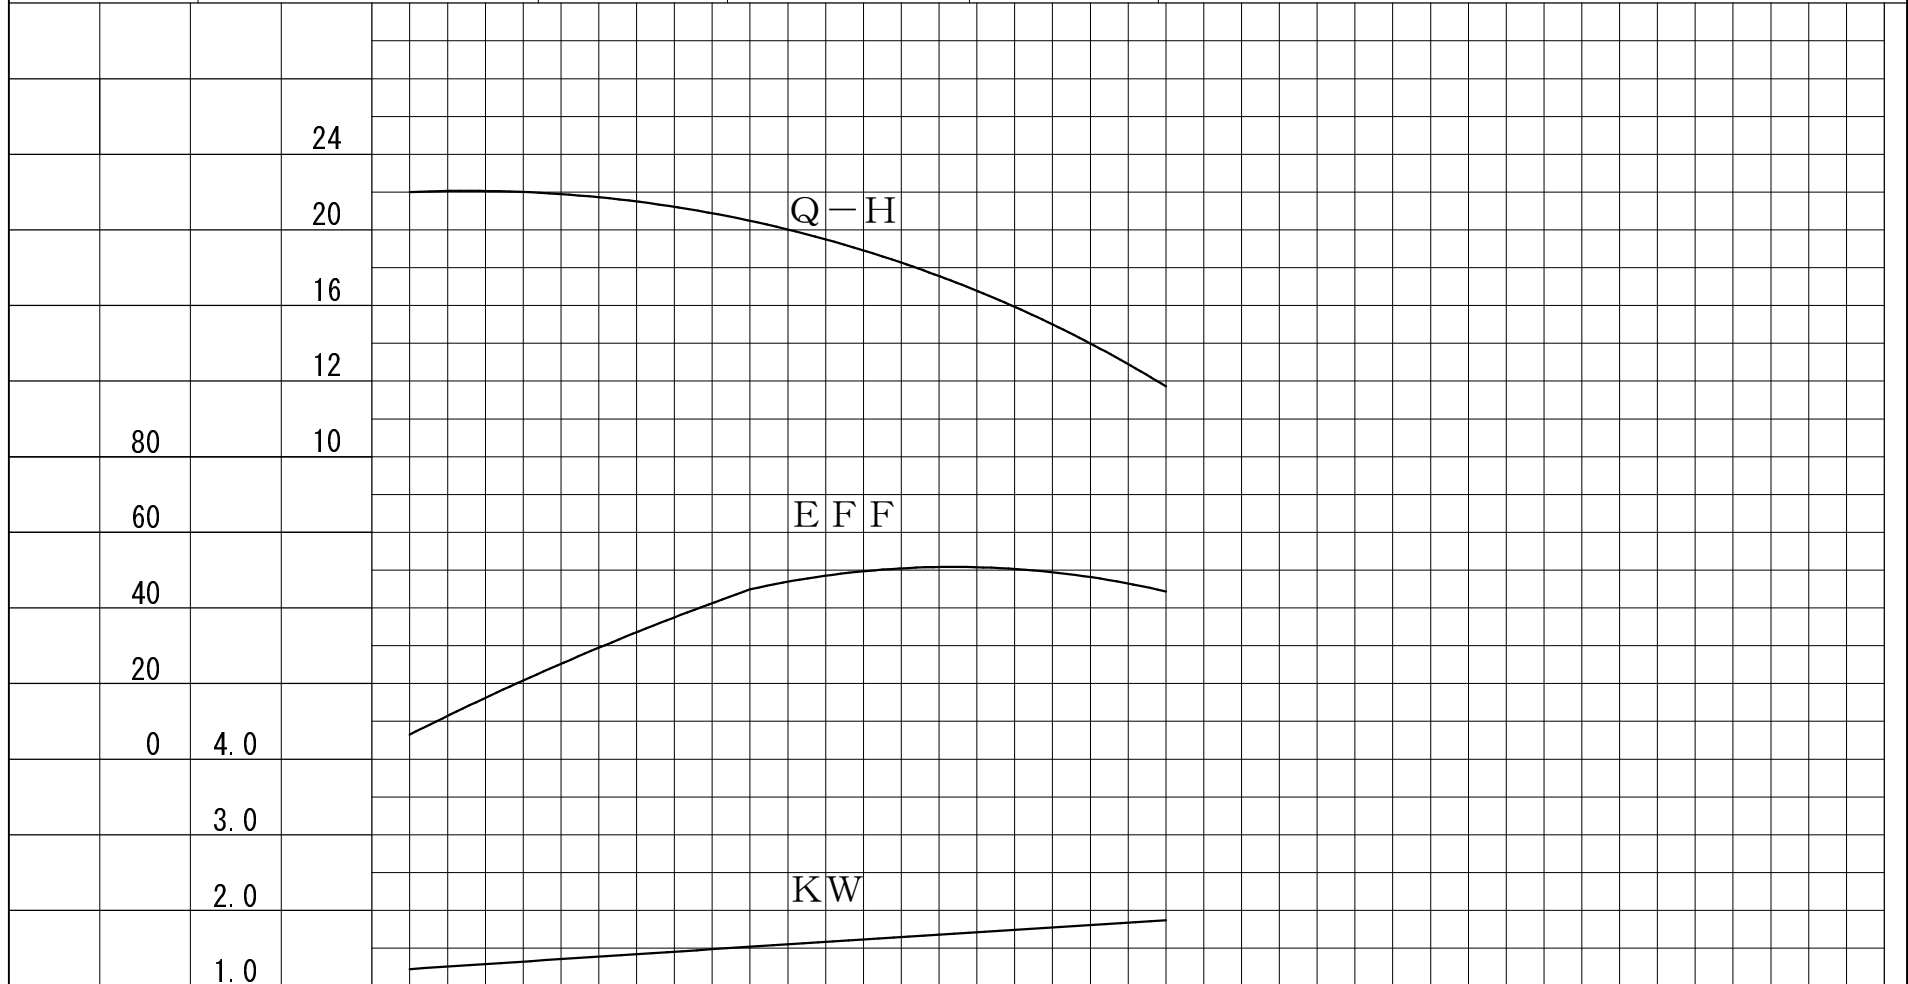

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------|--|
| R. P. M 回転数 (min ⁻¹) | E. F. F 効率 (%) | KW 動力 (kW) | H 全揚程 (m) | 20 100 200 300 400 500 最少吐出量 (備考) 比重 1.9 Q 吐出量 (L/min) |
|--|----------------------|------------------|-----------------|--|